


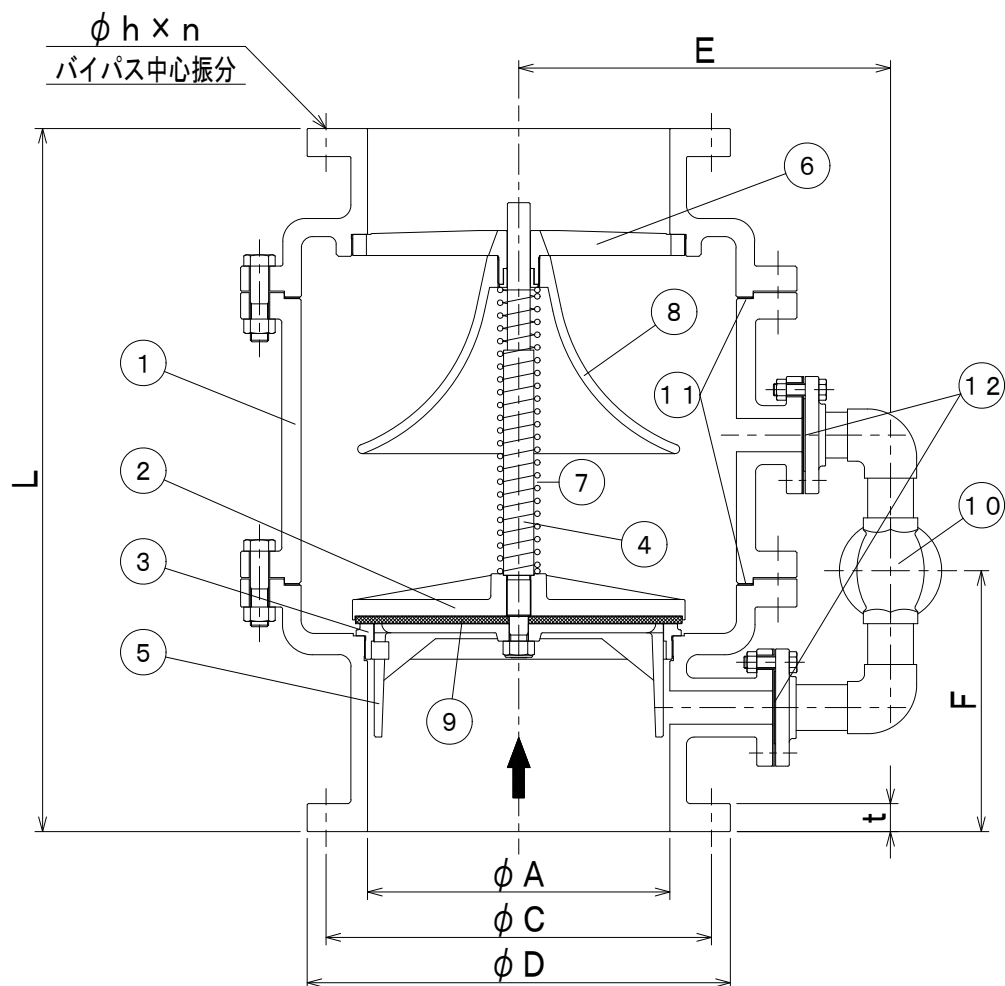

単位：mm

品 番	呼 径 A	面 間 L	フランジ各部 [JIS10K]					E (参考)	F (参考)	質量 (kg) (参考)	数 量
			D	t	C	n	h				
SM-115	400	930	560	36	510	16	27	485	345	590	

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	弁 箱	FC200	
2	弁 体	FCD450	
3	弁 座	CAC411	
4	弁 棒	SUS304	
5	下部ガイド	CAC411	
6	上部ガイド	CAC703	
7	弁スプリング	SUS304-WPB	
8	緩 衝 傘	FC200	
9	シートパッキン	NBR	
10	バイパス弁	CAC406	
11	中間フランジパッキン	T/#1995	
12	バイパスフランジパッキン	T/#1995	

塗装（内外面）		エポキシ樹脂塗装（黒）	
仕 様			
使 用 流 体	液 体		
流 体 温 度	0℃ ～ 60℃（連続使用流体温度範囲）		
使 用 圧 力	0.98	MPa（10	kgf／cm ² ）以下
最高許容圧 力	1.37	MPa（14	kgf／cm ² ）
水 圧 試 験			
弁 箱 耐 圧	2.06	MPa（21	kgf／cm ² ）
弁 座 漏 れ	1.51	MPa（15.4	kgf／cm ² ）
記 事			

※ 試運転調整後は、必ずバルブの中間フランジ等の増し締めを実施して下さい
 ※ 常温60℃以上は耐熱品をご使用下さい
 ※ ヨコ使用の場合はバルブの本体又は前後の配管等にて支持して下さい
 ⚠ 毒性・爆発性・引火性等、危険性のある流体をご使用の際は
 使用者の責任においてご使用ください。

宛名

殿

現場名

図 名 スモレンスキ チャッキバルブ
10K 鋳鉄製 SM型

承認	検 図	製 図	作 図 年 月 日
石 崎	浅 野	大 内	2021. 12. 14

図 番 M106FB-01-9

株式会社 イ シ ザ キ